


NOTA DE INSTALACIÓN ACH:

P5G-50-L REI 30

1. DESCRIPCIÓN DEL PANEL


Panel de **cubierta** ACH de **50 mm** de espesor y núcleo de **lana tipo L**.

Clasificación de resistencia al fuego REI 30.

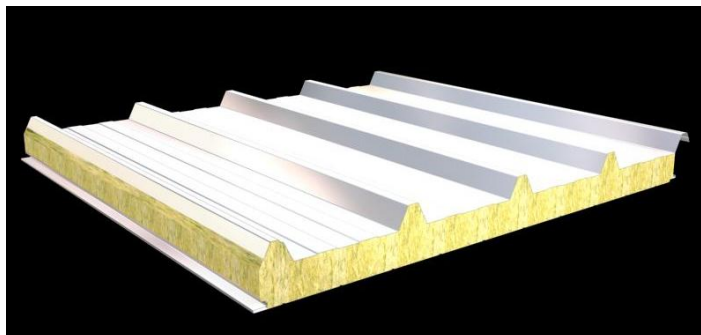

2. DETALLE DE MONTAJE

2.1. UNIÓN PANEL-PANEL

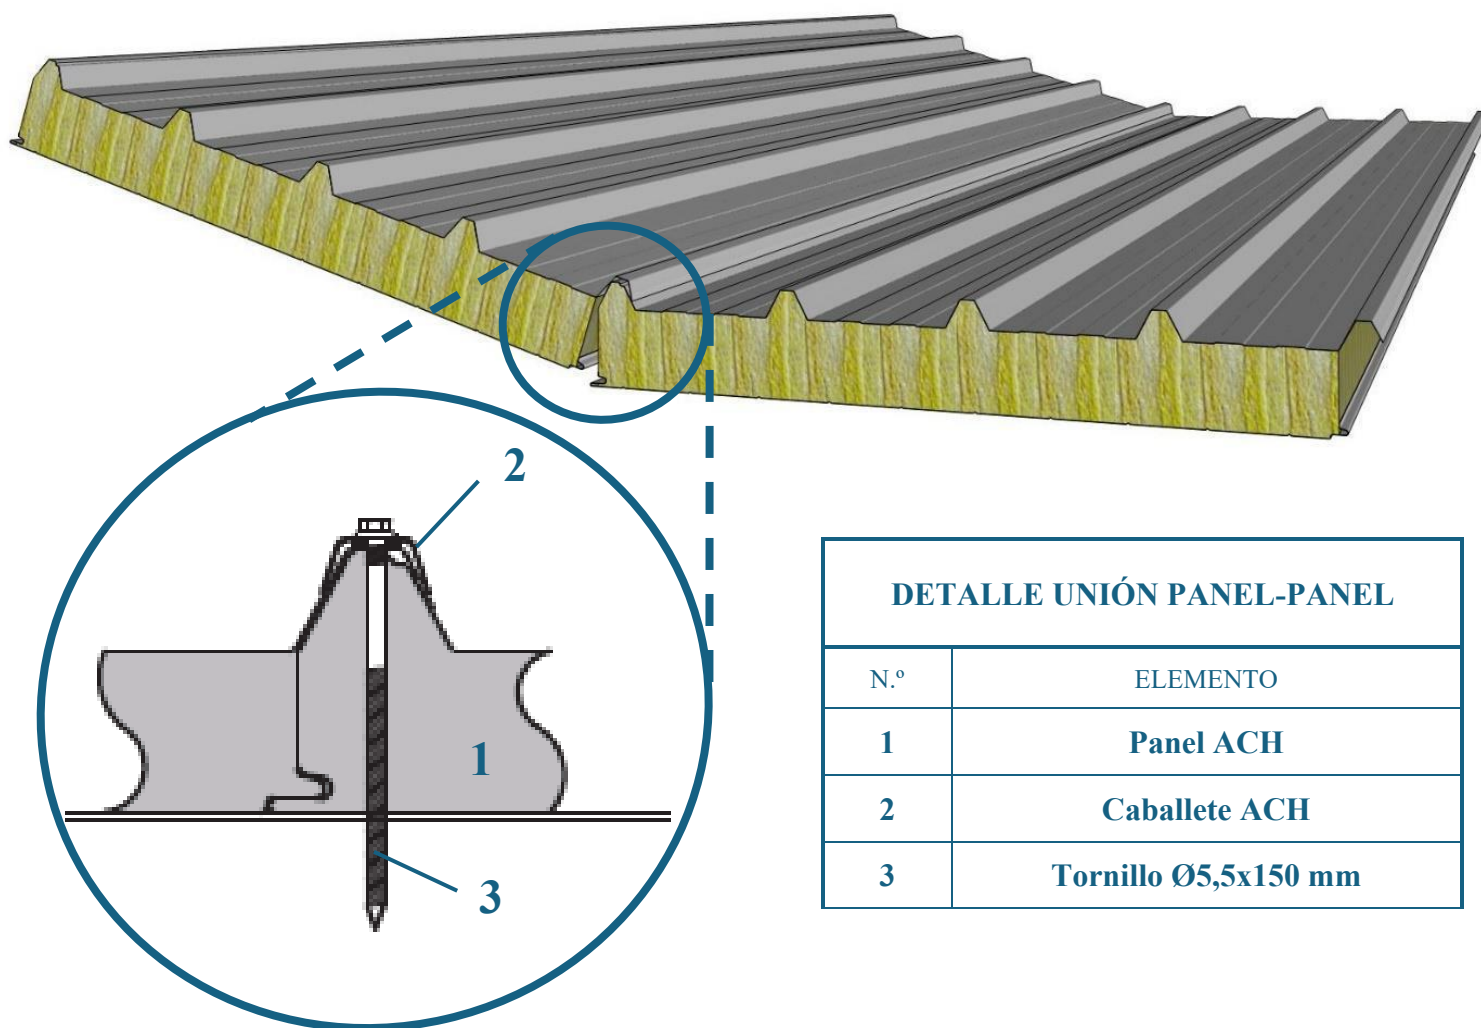


DETALLE UNIÓN PANEL-PANEL

N.º	ELEMENTO
1	Panel ACH
2	Caballote ACH
3	Tornillo Ø5,5x150 mm

2.2. INSTRUCCIONES DEL MONTAJE

La unión entre **paneles (1)** se realiza mediante fijación con el **tornillo Ø5,5x150 mm (3)**, previa colocación del **caballete ACH (2)** en la greca, según mostrado en **UNIÓN PANEL-PANEL**. Las fijaciones se sitúan en **grecas alternas**, coincidiendo siempre en el solape entre paneles.

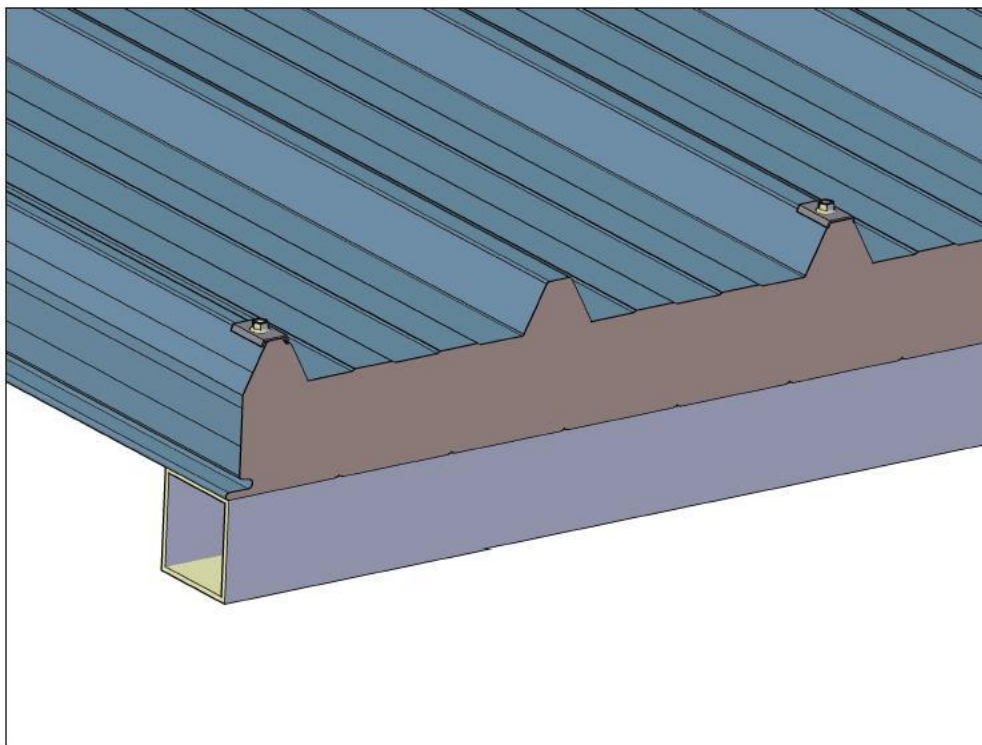

La estructura debe tener la misma clasificación de resistencia al fuego (R) que la clasificación del panel, en este caso R 30. En la imagen se muestra una estructura tubular como ejemplo de montaje.

3. CERTIFICACIÓN

Con referencia al panel e instalación descrita y según la norma EN 1365-2, para longitudes de tramo hasta 2,15 m, sobrecarga de 100 kg/m² y una inclinación máxima de 15°, la clasificación de resistencia al fuego del panel será **REI 30**, según el informe de clasificación 26/32303683-1.

En Alovera, a 30 de julio de 2026



DPTO. TÉCNICO
SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS S.A.U.