


NOTA DE INSTALACIÓN SECTORIZACIÓN PANEL 80 PERFORADO MM EI60

1. Descripción del Panel.

Panel de Sectorización ACH de 80 mm de espesor y núcleo tipo M, con una cara perforada. Clasificado EI60 según informe de clasificación 22/32300802-1 y de extensión 22-32305877 del laboratorio Applus.


2. Detalle general instalación.

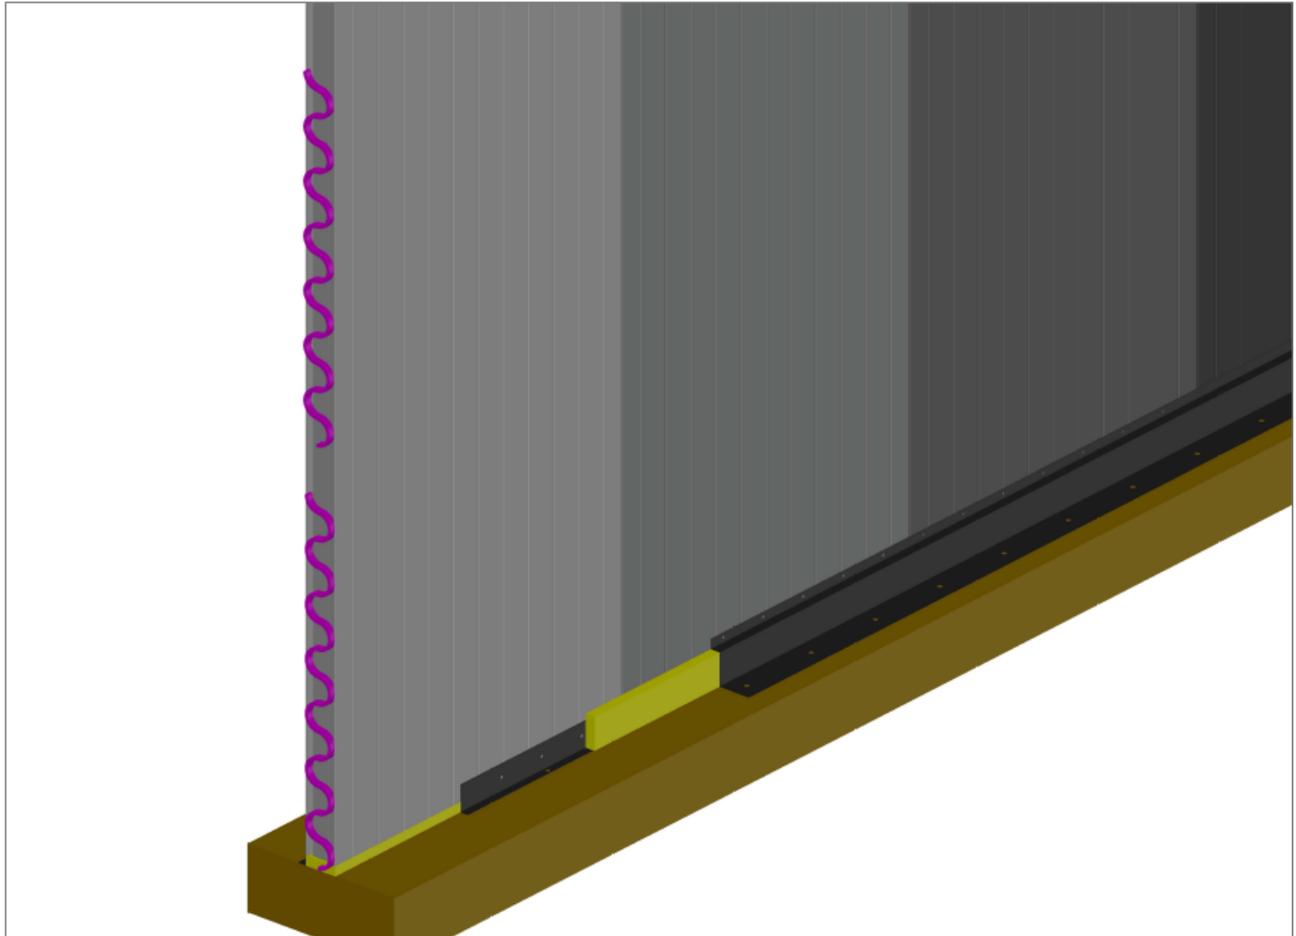

Descripción de fijaciones:

- Anclaje metálico 8X45 a hormigón, (cada 200 mm).
- Tornillo autotaladrante 6,3x25, (cada 100 mm).

Detalle específico de remate protector de fijaciones.

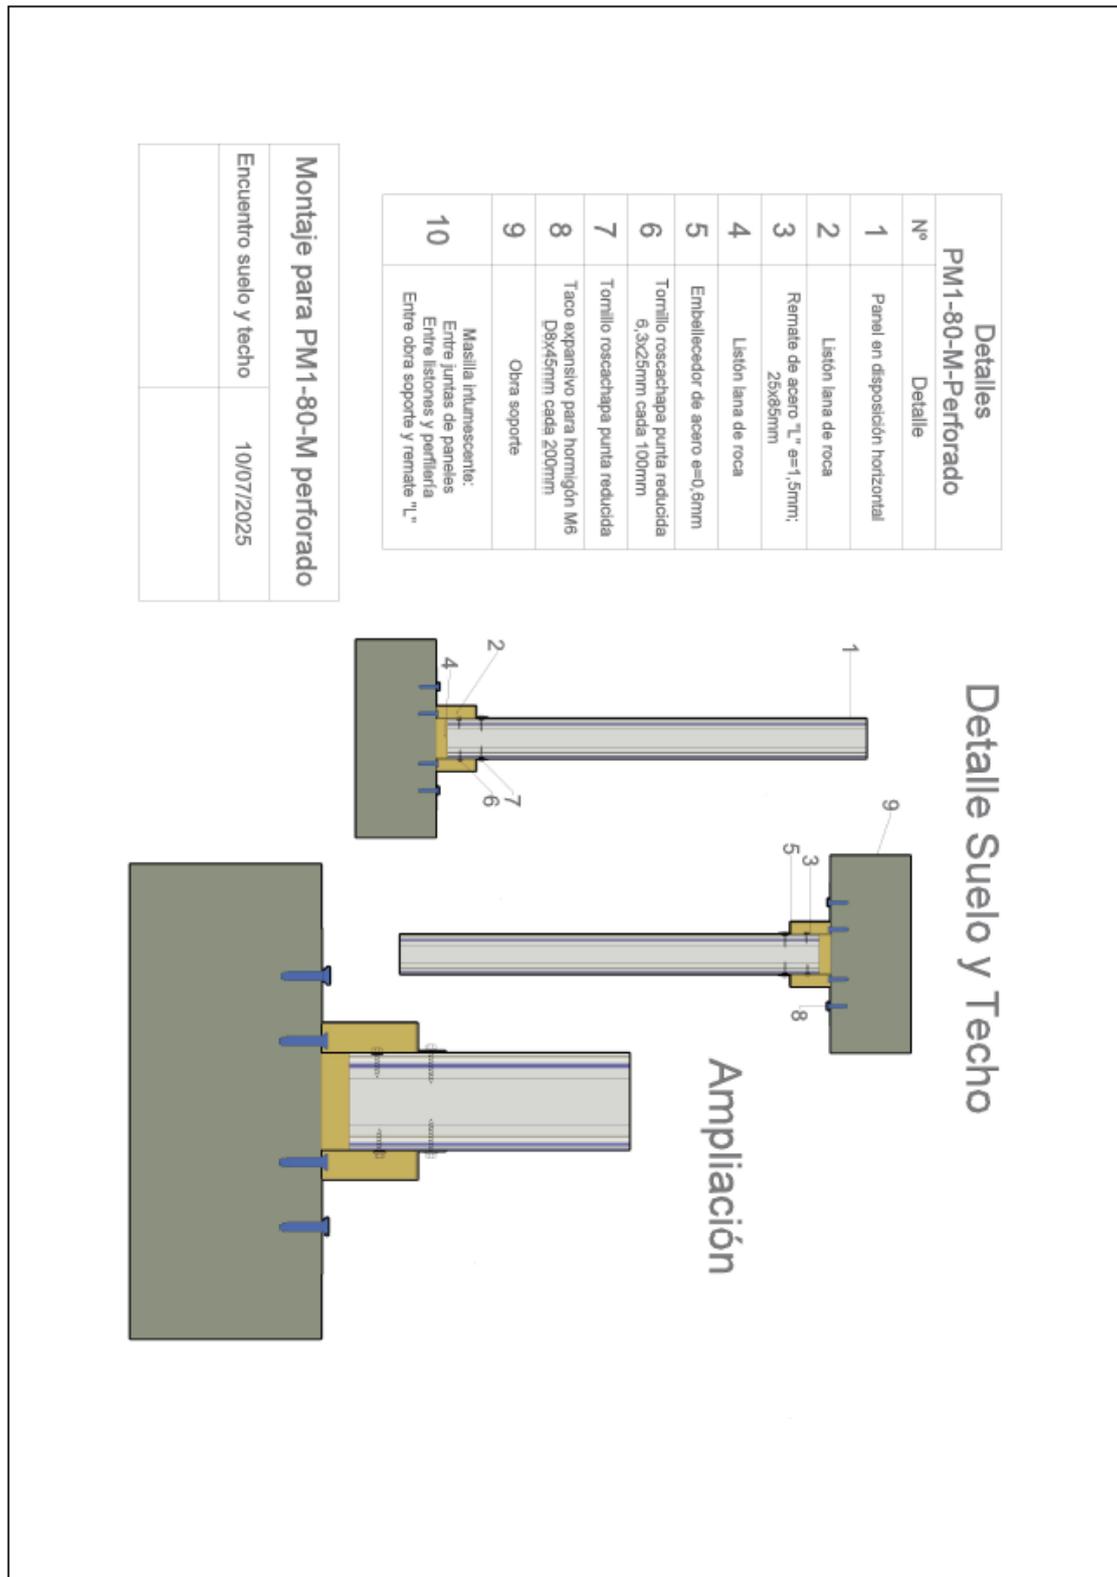

3. Junta de paneles.

- Aplicación de masilla intumescente, referencia Quilosa *Fire Stop Orbasil N-28*, (o similar), según las siguientes imágenes, en los siguientes puntos:
 - Juntas de paneles.
 - Entre listones y perfilería.
 - Junta entre perfil "L" y obra soporte.



4. Extensión longitud de tramo según EN 15254-5

Con referencia a este panel e instalación descrita, para longitudes de tramo (vanos verticales) de hasta 7500 mm, la clasificación del panel será EI60, según la norma de extensión EN 15254-5.

5. Otras ampliaciones

Se permite según la norma EN 13501-2 y EN 15254-5, aumentar los espesores del panel y las chapas de acero.

En Alovera, a 10 de julio de 2025

Jose Luis Forriol Quintana
Responsable de Producto
SAINT-GOBAIN TRANSFORMADOS, S.A.U.